

Codice Dianflex: 245-R0730


RUBINETTI TEMPORIZZATI PER ORINATOIO

R00730

- L'installazione deve essere eseguita da una ditta specializzata seguendo gli standard di sicurezza.
- E' importante spurgare le tubazioni prima dell'installazione.

1. NOTE TECNICHE

Pressione di alimentazione:	0.05 – 0.6 MPa (0.5 – 6 bar)
Pressione consigliata:	0.2 – 0.4 MPa (2 - 4 bar)
Tempo di apertura:	6 sec. circa (3 bar)
Portata R00730	7 l/min costante con regolatore automatico
Temperatura acqua:	regolabile fino ad un consumo minimo di 2 l/min
Attacchi flessibili:	5 – 65 °C
Materiale:	G1/2" Ottone

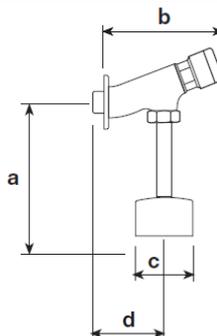

R00730

a= 270 mm.
b= 115 mm.
c= Ø50 mm.
d= 53 mm.

2. INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE

- Inserire la rosetta Ø56 mm. cromata sul filetto G1/2" ed avvitare alla parete.
- Collegare il tubetto di uscita al vaso orinatoio inserendo a copertura la rosetta Ø50 mm.
- Aprire l'alimentazione idrica
-

3. FUNZIONAMENTO

- Premere il pulsante per iniziare l'erogazione dell'acqua.
- Nei modelli **R00730**
Regolazione della portata: Svitare la cartuccia e per mezzo di un cacciavite ruotare il regolatore all'interno della sede di tenuta
Rotazione in senso orario = la portata aumenta
Rotazione in senso antiorario = la portata diminuisce



4. CONSIGLI DI MANUTENZIONE

- Pulire con acqua e sapone oppure con detergenti delicati. NON utilizzare prodotti che contengono acidi.
- Se il rubinetto eroga poca acqua oppure non chiude eseguire la pulizia interna della cartuccia temporizzata.
Se l'acqua trasporta impurità il sistema temporizzato potrebbe non funzionare correttamente è quindi consigliabile predisporre una filtrazione/trattamento sull'impianto.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001